


# Checkliste zur Schadenverhütung

Prüfen Sie Ihren Brandschutz

CHUBB®

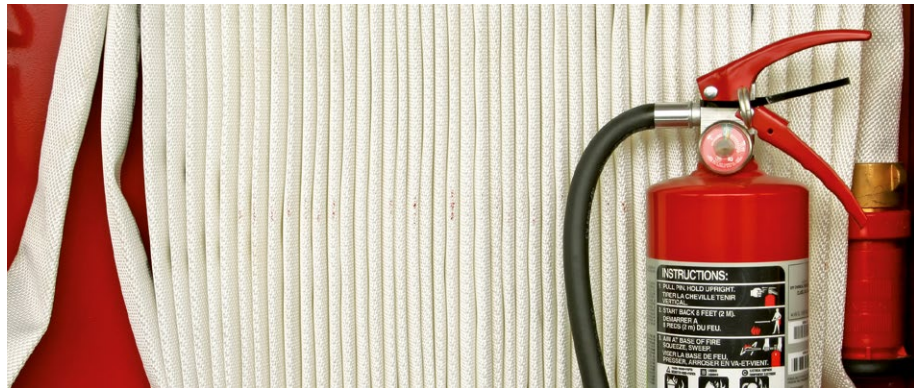

Interne Brandschutzbegehungen sind ein wichtiger Bestandteil des betrieblichen Brandschutzkonzeptes.

Mit nachfolgender Checkliste können Sie den Brandschutz in Ihrem Unternehmen prüfen. Die Checkliste unterstützt Sie bei der Einführung von Schadenverhütungsaktivitäten und hilft Ihnen dabei, zu überprüfende Bereiche in Ihrem Unternehmen zu erkennen und in eigene Checklisten aufzunehmen.

Bitte beachten Sie, dass schadenvorbeugende Begehungen und die zu überprüfenden Aspekte stark von den jeweiligen im Unternehmen angewendeten Arbeitsverfahren und der vorhandenen Infrastruktur abhängig sind. Eine betriebsspezifische Erweiterung dieser Checkliste ist daher sinnvoll.

## Schutzziele

---

- Erkennen und benennen Sie mit Hilfe regelmäßig stattfindender Begehungen durch betriebseigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mögliche technische und organisatorische Schwachstellen in Ihrem Unternehmen.
- Ermitteln Sie schadenauswirkende oder schadenvergrößernde Umstände. Beheben Sie diese zügig und tragen Sie damit zur Prävention künftiger Schäden bei.

- Vermerken Sie Mängel direkt in der Brandschutz-Checkliste. Die schriftliche Fixierung vereinfacht ein konsequentes Verfolgen der Mängelbeseitigung.
- Besprechen Sie die Ergebnisse der Brandschutzbegehungen regelmäßig mit der technischen Geschäftsleitung Ihres Unternehmens. Berücksichtigen Sie dabei auch die Vorschläge zur Behebung von Mängeln.

## Hinweise auf Normen und Richtlinien

---

- Arbeitsstättenrichtlinien
- Richtlinien der Berufsgenossenschaften
- Richtlinien des GDV/Verbandes der Schadenversicherer e.V.
- Technische Regeln des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

## Häufigkeit

---

Wie häufig die Überprüfung des Brandschutzes wiederholt werden sollte, legen Sie eigenverantwortlich fest.

Datum	
Begehung durchgeführt von	

Bereich	Art des Mangels	erforderliche Maßnahme	Fertigstellung durch/am
<b>Elektrische Betriebsräume</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frei von brennbaren Materialien</li> <li>• Türen geschlossen/verschlossen</li> <li>• Kabelschotts funktionsfähig</li> </ul>			
<b>Technische Betriebsräume</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frei von brennbaren Materialien</li> <li>• Türen geschlossen/verschlossen</li> <li>• Nur Tagesbedarf an Betriebsstoffen</li> <li>• Auffangwannen leer</li> </ul>			
<b>Flure und Rettungswege</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• T- und RS-Türen funktionsfähig</li> <li>• Bewegungsflächen frei von Behinderungen</li> <li>• Keine Lagerung</li> <li>• Türen unverschlossen</li> <li>• Beschläge in einsatzbereitem Zustand</li> </ul>			
<b>Läger/Lagerräume</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gänge zwischen Regalen frei</li> <li>• Batterieladegeräte im Abstand von 3 m zur Lagerung</li> <li>• Feuerlöscheinrichtungen freigehalten</li> <li>• Entsorgung von Verpackungsmaterial</li> <li>• Überprüfung der Lagerhöhen</li> </ul>			
<b>Lagerbereiche für exponierte Stoffe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur Tagesbedarfsmengen an den Anlagen</li> <li>• Lagerung in geeigneten Behältern/Auffangsystemen/Räumen</li> <li>• Ausreichende Ventilation</li> <li>• Gasflaschen gesichert aufgestellt</li> </ul>			
<b>Heizung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Lagerung im Heizungsraum</li> <li>• Lagerung im Abstand von 3 m zu heißen Anlagenteilen (bei dezentralen Anlagen)</li> </ul>			
<b>EDV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Lagerung brennbarer Materialien</li> <li>• Zutrittsbeschränkungen funktionsfähig</li> <li>• Abschottungen funktionsfähig</li> </ul>			

Bereich	Art des Mangels	erforderliche Maßnahme	Fertigstellung durch/am
<b>Maschinen und Anlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerung von Tagesbedarf an Maschinen (insbesondere brennbare Flüssigkeiten)</li> <li>• Elektro-Verkabelungen unverletzt</li> <li>• Keine Verschmutzung der Maschinen</li> <li>• Spannungsfrei nach Betriebschluß</li> <li>• Absaugungen/Filter kontrolliert</li> <li>• Keine anlagenuntypischen Geräusche</li> </ul>			
<b>Rauchverbot in gefährdeten Bereichen eingehalten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerräume</li> <li>• Technische/elektrische Betriebsräume</li> <li>• EDV</li> <li>• Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten</li> <li>• Verpackungsräume</li> <li>• Räume mit hohen Brandlasten</li> </ul>			
<b>Abgehängte Decken verschlossen</b>			
<b>Sicherheitskennzeichnungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionsfähigkeit von Flucht- und Rettungswegkennzeichen</li> <li>• Aktuelle Flucht- und Rettungswegpläne</li> </ul>			
<b>Interne Alarmierungsmittel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z. B. Funktionsfähigkeit</li> </ul>			
<b>Branderkennungs- und -meldeeinrichtungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufschaltung zur Feuerwehr funktionsfähig</li> <li>• Manuelle und automatische Melder funktionsfähig</li> <li>• Brandmeldelinien aufgeschaltet</li> <li>• Störungen vorhanden/ behoben</li> <li>• Betriebsbuch geführt</li> <li>• Letzte Wartung</li> </ul>			
<b>Automatische Löschanlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektionsprogramme beachtet</li> </ul>			
<b>RWA-Anlagen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionsfähigkeit</li> <li>• Dichtheit</li> </ul>			

Bereich	Art des Mangels	erforderliche Maßnahme	Fertigstellung durch/am
<b>Wandhydranten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlauchkästen verschlossen/sauber</li> <li>• funktionsfähig</li> <li>• Zugang freigehalten und gut sichtbar</li> </ul>			
<b>Handfeuerlöscher</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In ausreichender Anzahl vorhanden</li> <li>• Zugang freigehalten und gut sichtbar</li> <li>• Aktuelle Prüfung</li> </ul>			
<b>Außenhydranten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung ausreichend</li> <li>• Letzte Überprüfung &lt; 3 Jahre</li> <li>• Zugang freigehalten</li> <li>• Anstrich in Ordnung</li> </ul>			
<b>Löschwasserentnahmestellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entnahmestellen vorbereitet</li> <li>• Funktionsfähigkeit gegeben</li> <li>• Ausreichende Kapazität vorhanden</li> </ul>			
<b>Umgang mit privaten Haushaltgeräten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräte durch Sachkundigen überprüft</li> <li>• Aufstellung auf nicht-brennbarer Unterlage</li> <li>• Alle Geräte nach Betriebs-schluß abgeschaltet</li> </ul>			
<b>Brandschutztüren und -tore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktionsfähigkeit</li> <li>• Beschädigungen</li> <li>• Feststellanlagen funktionsfähig</li> <li>• Türen geschlossen oder verkeilt, zugestellt</li> </ul>			
<b>Überprüfung/ Besichtigung von Bau- und Montagearbeiten</b>			

## Kontakt

Chubb European Group SE  
Direktion für Deutschland  
Baseler Straße 10  
60329 Frankfurt am Main

O +49 69 75613 0  
F +49 69 746193  
info.de@chubb.com  
chubb.com/de

**Chubb. Insured.<sup>SM</sup>**